

- Режим работы – ПВ100.
- Допускается прямое попадание на чувствительную поверхность смазочно – охлаждающих жидкостей и масел.
- Для исключения взаимного влияния датчиков расстояние между ними должно быть не менее двух наружных диаметров датчиков.

7. Правила хранения и транспортирования.

7.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5 °С...+35 °С
- Влажность, не более 85%

7.2. Условия транспортирования:

- Температура -50 °С...+50 °С
- Влажность до 98% (при +35 °С)
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

9. Свидетельство о приемке.

Датчик(и) соответствует(ют) техническим условиям ВТИЮ.3428.032-2016 ТУ и признан(ы) годным(и) к эксплуатации.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

Габаритный чертёж

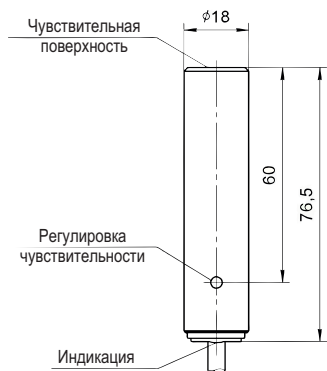


Диаграмма работы датчика

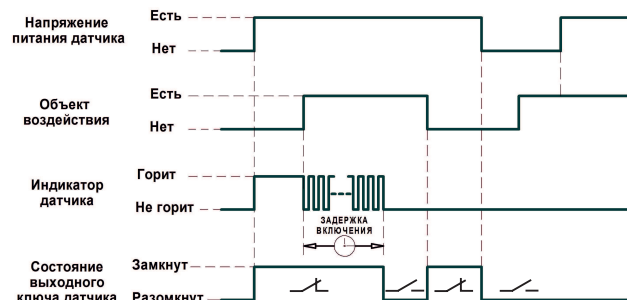


Схема подключения активной нагрузки





Схема подключения индуктивной нагрузки



R= 33 Ом, 1Вт;
C= 0,01 мкФ, 630 В типа К73-17.



Датчик емкостный бесконтактный CSN G41P5-024.15-10-L (с задержкой переключения 15 сек. при повышении уровня продукта)

Паспорт Руководство по эксплуатации CSN G41P5-024.15-10-L.000 ПС

1. Назначение.

Датчик емкостный CSN G41P5-024.15-10-L предназначен для контроля уровня диэлектрических и электропроводящих сред (твердых, сыпучих, жидких) в емкостях, как в контакте со средой, так и через диэлектрическую стенку. Датчик также может быть использованы как датчик положения для контроля металлических и диэлектрических объектов. Датчик предназначен для бесконтактной коммутации исполнительных устройств в промышленных автоматизированных устройствах, линиях, системах. Датчик оснащен функцией задержки включения (15 сек.). Сертификат соответствия № **EAЭС RU C-RU.HA75.B.01362/21** от 08.10.2021 г.

2. Принцип действия.

Датчик имеет чувствительную поверхность, предназначенную для контроля наличия/отсутствия диэлектрических и электропроводящих материалов (твердых, сыпучих, жидких). При приближении к чувствительной поверхности датчика объекта воздействия (контролируемого материала) запускается таймер для отсчета 15 секундной задержки, по окончании отсчета формируется сигнал на размыкание электронного ключа датчика. При удалении объекта из зоны чувствительности датчика электронный ключ датчика замыкается без задержки.

3. Технические характеристики.

Формат, мм	Ø18x76,5
Способ установки в металл	Невстраиваемый
Выход датчика	Размыкающий
Номинальный зазор, Сном.	10 мм
Рабочий зазор, Сраб.	0...8 мм
Гистерезис, не более	20%
Напряжение питания, Ураб.	20...250 В АС
Рабочий ток, Iраб.	5...500 мА
Остаточный ток	≤ 2,5 мА
Максимальный ток, I _{max} при t≤20мс и f=1Гц	3 А
Падение напряжения при Iраб.	≤ 5 В
Задержка включения (фиксированная)	15 сек.
Диапазон рабочих температур	-25 °С...+75 °С
Защита от короткого замыкания нагрузки	Нет
Индикация состояния выходного ключа	Есть
Материал корпуса	Полимер («ПОМ-С»)
Присоединение	Кабель 2x0,34мм ² ; L=2м
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP65

4. Комплектность поставки:

Датчик	- 1 шт.
Отвёртка (на партию до 10шт.)	- 1шт.
Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре)	- 1 шт.

5. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу II по ГОСТ Р 58698-2019.

6. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить датчик на объекте.
- Подключить датчик в соответствии со схемой подключения.
- **Внимание!** Датчик не имеет защиты от короткого замыкания в нагрузке.
- Подать напряжение питания на датчик. Если в зоне чувствительности датчика находится объект воздействия (далее - объект), то электронный ключ датчика будет оставаться выключенным (нагрузка датчика обесточена), индикатор датчика погашен.

Если при подаче напряжения питания в зоне чувствительности датчика объект отсутствует, включится, без задержки, электронный ключ датчика и загорится индикатор.

При приближении к чувствительной поверхности датчика объекта запустится таймер для отсчета времени задержки (15 сек.), индикатор будет мигать с частотой 1 раз в секунду, по завершении отсчета электронный ключ разомкнется, индикатор погаснет. При выходе объекта из зоны чувствительности датчика электронный ключ датчика замкнется, без задержки, загорится индикатор.

Настройка чувствительности датчика.

Заводская настройка чувствительности датчика соответствует контролю комбикорма.

При необходимости отрегулировать чувствительность датчика на контролируемую среду необходимо выполнить следующее:

- наполнить резервуар (кормушку, бункер и т.д.) контролируемым материалом до уровня выше чувствительной поверхности датчика либо установить объект воздействия на расстоянии, необходимом для срабатывания датчика. Индикатор датчика при этом может изменить режим работы с постоянного на прерывистый, это означает, что датчик обнаружил объект и начался отсчет времени задержки;

- установить минимальную чувствительность датчика, для этого повернуть винт резистора регулировки чувствительности против часовой стрелки на 12 оборотов, не менее.

Примечание: вращение винта регулировки чувствительности по часовой стрелке – увеличивает чувствительность, против часовой стрелки – уменьшает. Регулятор чувствительности – многооборотный (12 оборотов).

- плавно вращать винт резистора регулировки чувствительности по часовой стрелке до момента включения индикатора датчика в прерывистом режиме, после чего повернуть винт резистора регулировки чувствительности еще на 1...2 оборота по часовой стрелке;

- проверить настройку датчика. При отсутствии объекта в зоне чувствительности датчика индикатор должен гореть. При появлении объекта в зоне чувствительности датчика индикатор должен изменить режим работы с постоянного на прерывистый, запустится таймер для отсчета 15 секундной задержки, по окончании которой электронный ключ датчика разомкнется (нагрузка обесточится), индикатор погаснет.

Если при удалении объекта из зоны чувствительности датчика индикатор остается погашенным, то вероятно датчик настроен на слишком высокую чувствительность, необходимо повторить настройку чувствительности датчика, вращая винт резистора регулировки чувствительности более плавно;

Примечание: при установлении максимальной чувствительности индикатор датчика будет погашен постоянно, даже при отсутствии объекта. Для возврата датчика в рабочий режим необходимо уменьшить чувствительность вращением винта резистора регулировки чувствительности против часовой стрелки.

- Если в течение отсчета времени задержки объект выйдет из чувствительной зоны датчика, то таймер отсчета времени будет сброшен.